PCR protocol

Sheet ID PS_04891
Release date : 5/9/2022
Print date : 5/9/2022

RBRC 01485 **Strain name** B6.Cg-Tg(Thy1-spH)47Yyan/Rbrc

Primer	primer_name	primer_seq	length		Reference
1		GCTGGAATCAAAGGTGTGAGCTC	23		RIKEN BRC
2	SpH-R	TTCAACAAGAATTGGGACAACTCCAGTGAA	30		Depositor's primer
3	oIMR0042	CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT	24		JAX Genotyping Protocol
4	oIMR0043	GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC	25		JAX Genotyping Protocol

Reaction Components

Enzyme TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

Reagent	Conc	Reaction 1	2	3	4	
H2O		0.8				(μL)
PCR buffer	2 X	10.0				
dNTP	2.0 mM	4.0				
primer 1	10 pmol/μl	1.0				
primer 2	10 pmol/μl	1.0				
primer 3	10 pmol/μl	1.0				
primer 4	10 pmol/μl	1.0				
DNA		1.0				
Taq	1 U/μl	0.2				
	total	20				

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	120	
2	98	10*	
3	60	30*	
4	68	60*	*Repeat for 30 cycles

Marker Gene Ladder 100 (Wako, Cat. 316-06951)

Gel 2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

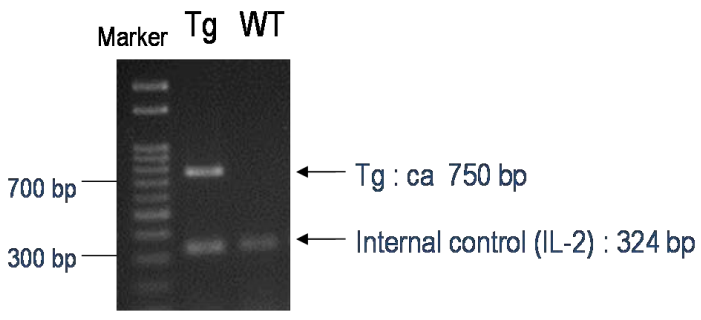

primer_set		product_size	product (allele type)
primer 1	primer 2	ca 750 bp	Tg
primer 3	primer 4	324 bp	Internal control (IL-2)

Comment Standard PCR

Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.

PCR protocol

Sheet ID PS_00618
Release date : 9/6/2006
Print date : 5/9/2022

RBRC 01485

Strain name Thy1-SpH transgenic mice (TV-47)

Primer	primer_name	primer_seq	length		Reference
1	SpH-F	TGGAGCGGGACCAGAAGTTGTCGGAG	26		Depositor's primer
2	SpH-R	TTCAACAAGAATTGGGACAACTCCAGTGAA	30		Depositor's primer
3	oIMR0042	CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT	24	Internal control (IL-2)	JAX Genotyping Protocol
4	oIMR0043	GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC	25	Internal control (IL-2)	JAX Genotyping Protocol

Reaction Components

Enzyme Roche Taq (Cat. No. BM1418432)

Reagent	Conc	Reaction 1	2	3	4
H2O		15.3			
PCR buffer	10 X	2.5			
dNTP	2.5 mM	2.0			
primer 1	10 pmol/μl	1.0			
primer 2	10 pmol/μl	1.0			
primer 3	10 pmol/μl	1.0			
primer 4	10 pmol/μl	1.0			
DNA		1.0			
Taq		0.2			
	total	25			

(μL)

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	180	
2	94	30*	
3	60	30*	
4	72	60*	*Repeat for 30 cycles
5	72	300	

Marker 100 bp ladder (Invitrogen, Cat. 15628-050)

Gel 2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

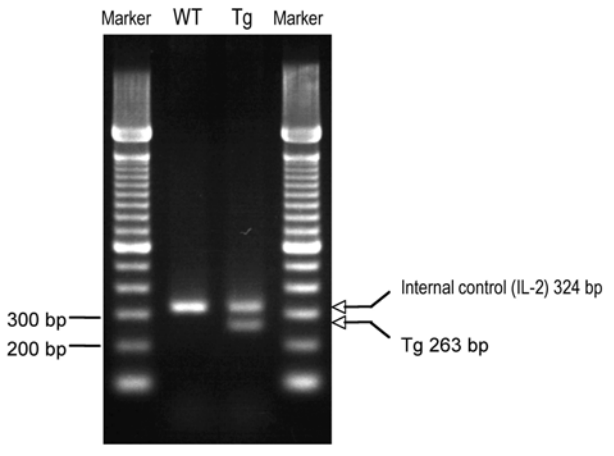

primer_set		product_size	product (allele type)
primer 1	primer 2	263 bp	Tg
primer 3	primer 4	324 bp	Internal control (IL-2)

Comment Standard PCR