PCR protocol

Sheet ID PS_08317
Release date : 3/15/2022
Print date : 3/15/2022

RBRC 01509

Strain name C57BL/6-Tg(Camk2a-cre,-tTA)5Tyag/TyagRbrc

Primer	primer_name	primer_seq	length		Reference
1		GCTCGTCAGTCAAGCCGGTTC	21		RIKEN BRC
2		TTCTGTAGGCCGTGTACCTA	20		RIKEN BRC
3	oIMR0042	CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT	24		JAX Genotyping Protocol
4	oIMR0043	GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC	25		JAX Genotyping Protocol

Reaction Components

Enzyme TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

Reagent	Conc	Reaction 1	2	3	4
H2O		0.8			
PCR buffer	2 X	10.0			
dNTP	2.0 mM	4.0			
primer 1	10 pmol/μl	1.5			
primer 2	10 pmol/μl	1.5			
primer 3	10 pmol/μl	0.5			
primer 4	10 pmol/μl	0.5			
DNA		1.0			
Taq	1 U/μl	0.2			
	total	20			

(μL)

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	120	
2	98	10*	
3	60	30*	
4	68	180*	*Repeat for 30 cycles

Marker 2-Log DNA Ladder (NEB, Cat. N3200)

Gel 1% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

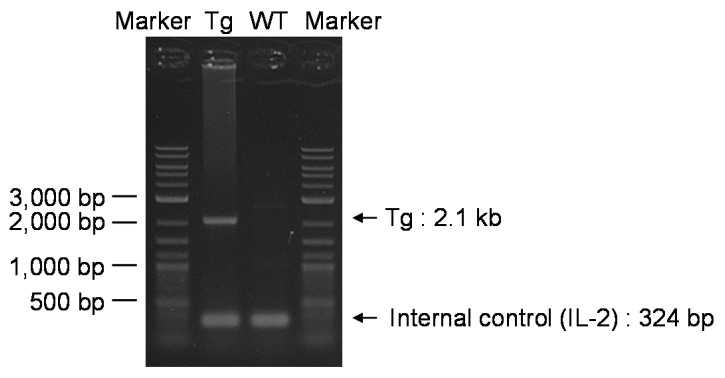

primer_set		product_size	product (allele type)
primer 1	primer 2	2.1 kb	Tg
primer 3	primer 4	324 bp	Internal control (IL-2)

Non-Tg : 324 bp
Tg : 324 bp, 2.1 kb

Comment Standard PCR

Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.

PCR protocol

Sheet ID PS_01325
Release date : 11.19.2008
Print date : 3/15/2022

RBRC 01509

Strain name CaM-Cre 5 mice

Primer	primer_name	primer_seq	length		Reference
1	Cre-F	GCAGAACCTGAAGATGTTCGCGAT	24		Depositor's primer
2	Cre-R	AGGTATCTCTGACCAGAGTCATCC	24		Depositor's primer
3	oIMR0042	CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT	24	Internal control (IL-2)	JAX Genotyping Protocol
4	oIMR0043	GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC	25	Internal control (IL-2)	JAX Genotyping Protocol

Reaction Components

Enzyme TaKaRa Ex Taq (Cat. No. RR001A)

Reagent	Conc	Reaction 1	2	3	4	
H2O		15.3				(μL)
PCR buffer	10 X	2.5				
dNTP	2.5 mM	2.0				
primer 1	10 pmol/μl	1.0				
primer 2	10 pmol/μl	1.0				
primer 3	10 pmol/μl	1.0				
primer 4	10 pmol/μl	1.0				
DNA		1.0				
Taq		0.2				
	total	25				

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	180	
2	94	30	*
3	60	30	*
4	72	60	* *Repeat for 30 cycles
5	72	300	

Marker 100 bp ladder (Invitrogen, Cat. 15628-050)

Gel 2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

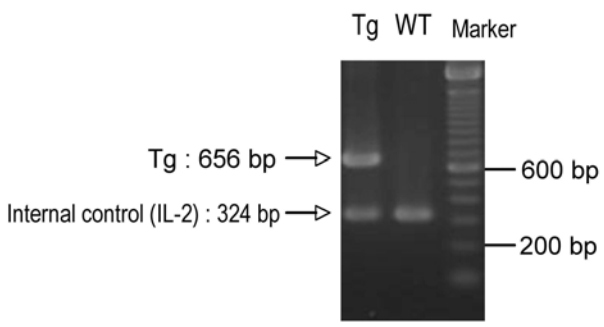

primer_set		product_size	product (allele type)
primer 1	primer 2	656 bp	Tg
primer 3	primer 4	324 bp	Internal control (IL-2)

Comment Standard PCR